


LEGENDA:

Specyfikacja		
DZNACZENIE	Nazwa	Liczba
PGŻ 1	Pompa CD H=1.3m Q=3050 kg/h	
NP 1	Naczynie przeponowe NG 100	1
APC	Automatyka pompy ciepła	1
FCR 1	Kotłownicz grzewczy FCR 28/270 (27 kW)	1
FCR 2	Kotłownicz grzewczy FCR 21/120 (12 kW)	1
FS 32	Filtr siatkowy DN 32	2
NP	Naczynie przeponowe	3
PC 23 L	Pompa ciepła WPL 23	2
PGŻ	Pompa górnego źródła UP 25/7.5	3
W	Wodomierz	1
ZB 1000 l	Zbiornik buforowy SBP 1000 E	1
ZB 2.5 - 3 bar	Zawór bezpieczeństwa 2.5 - 3 bar	2
ZB 6bar	Zawór bezpieczeństwa 6bar	1
ZCWU	Zasobnik ciepłej wody użytkowej	1
ZD 32	Zawór odcinający DN 32	12
ZD 50	Zawór odcinający DN 50	2
ZZ 32	Zawór zwrotny DN 32	3
sterowanie-czujnik		
— · — sterowanie-komunikacja		
— · — sterowanie-zasilanie		
—— odprowadzenie glikolu		
—— powrót instalacji górnego źródła		
—— zasilanie instalacji górnego źródła		
—— zasilanie instalacji ciepłej wody użytkowej		
—— cyrkulacja		
—— zimna woda		

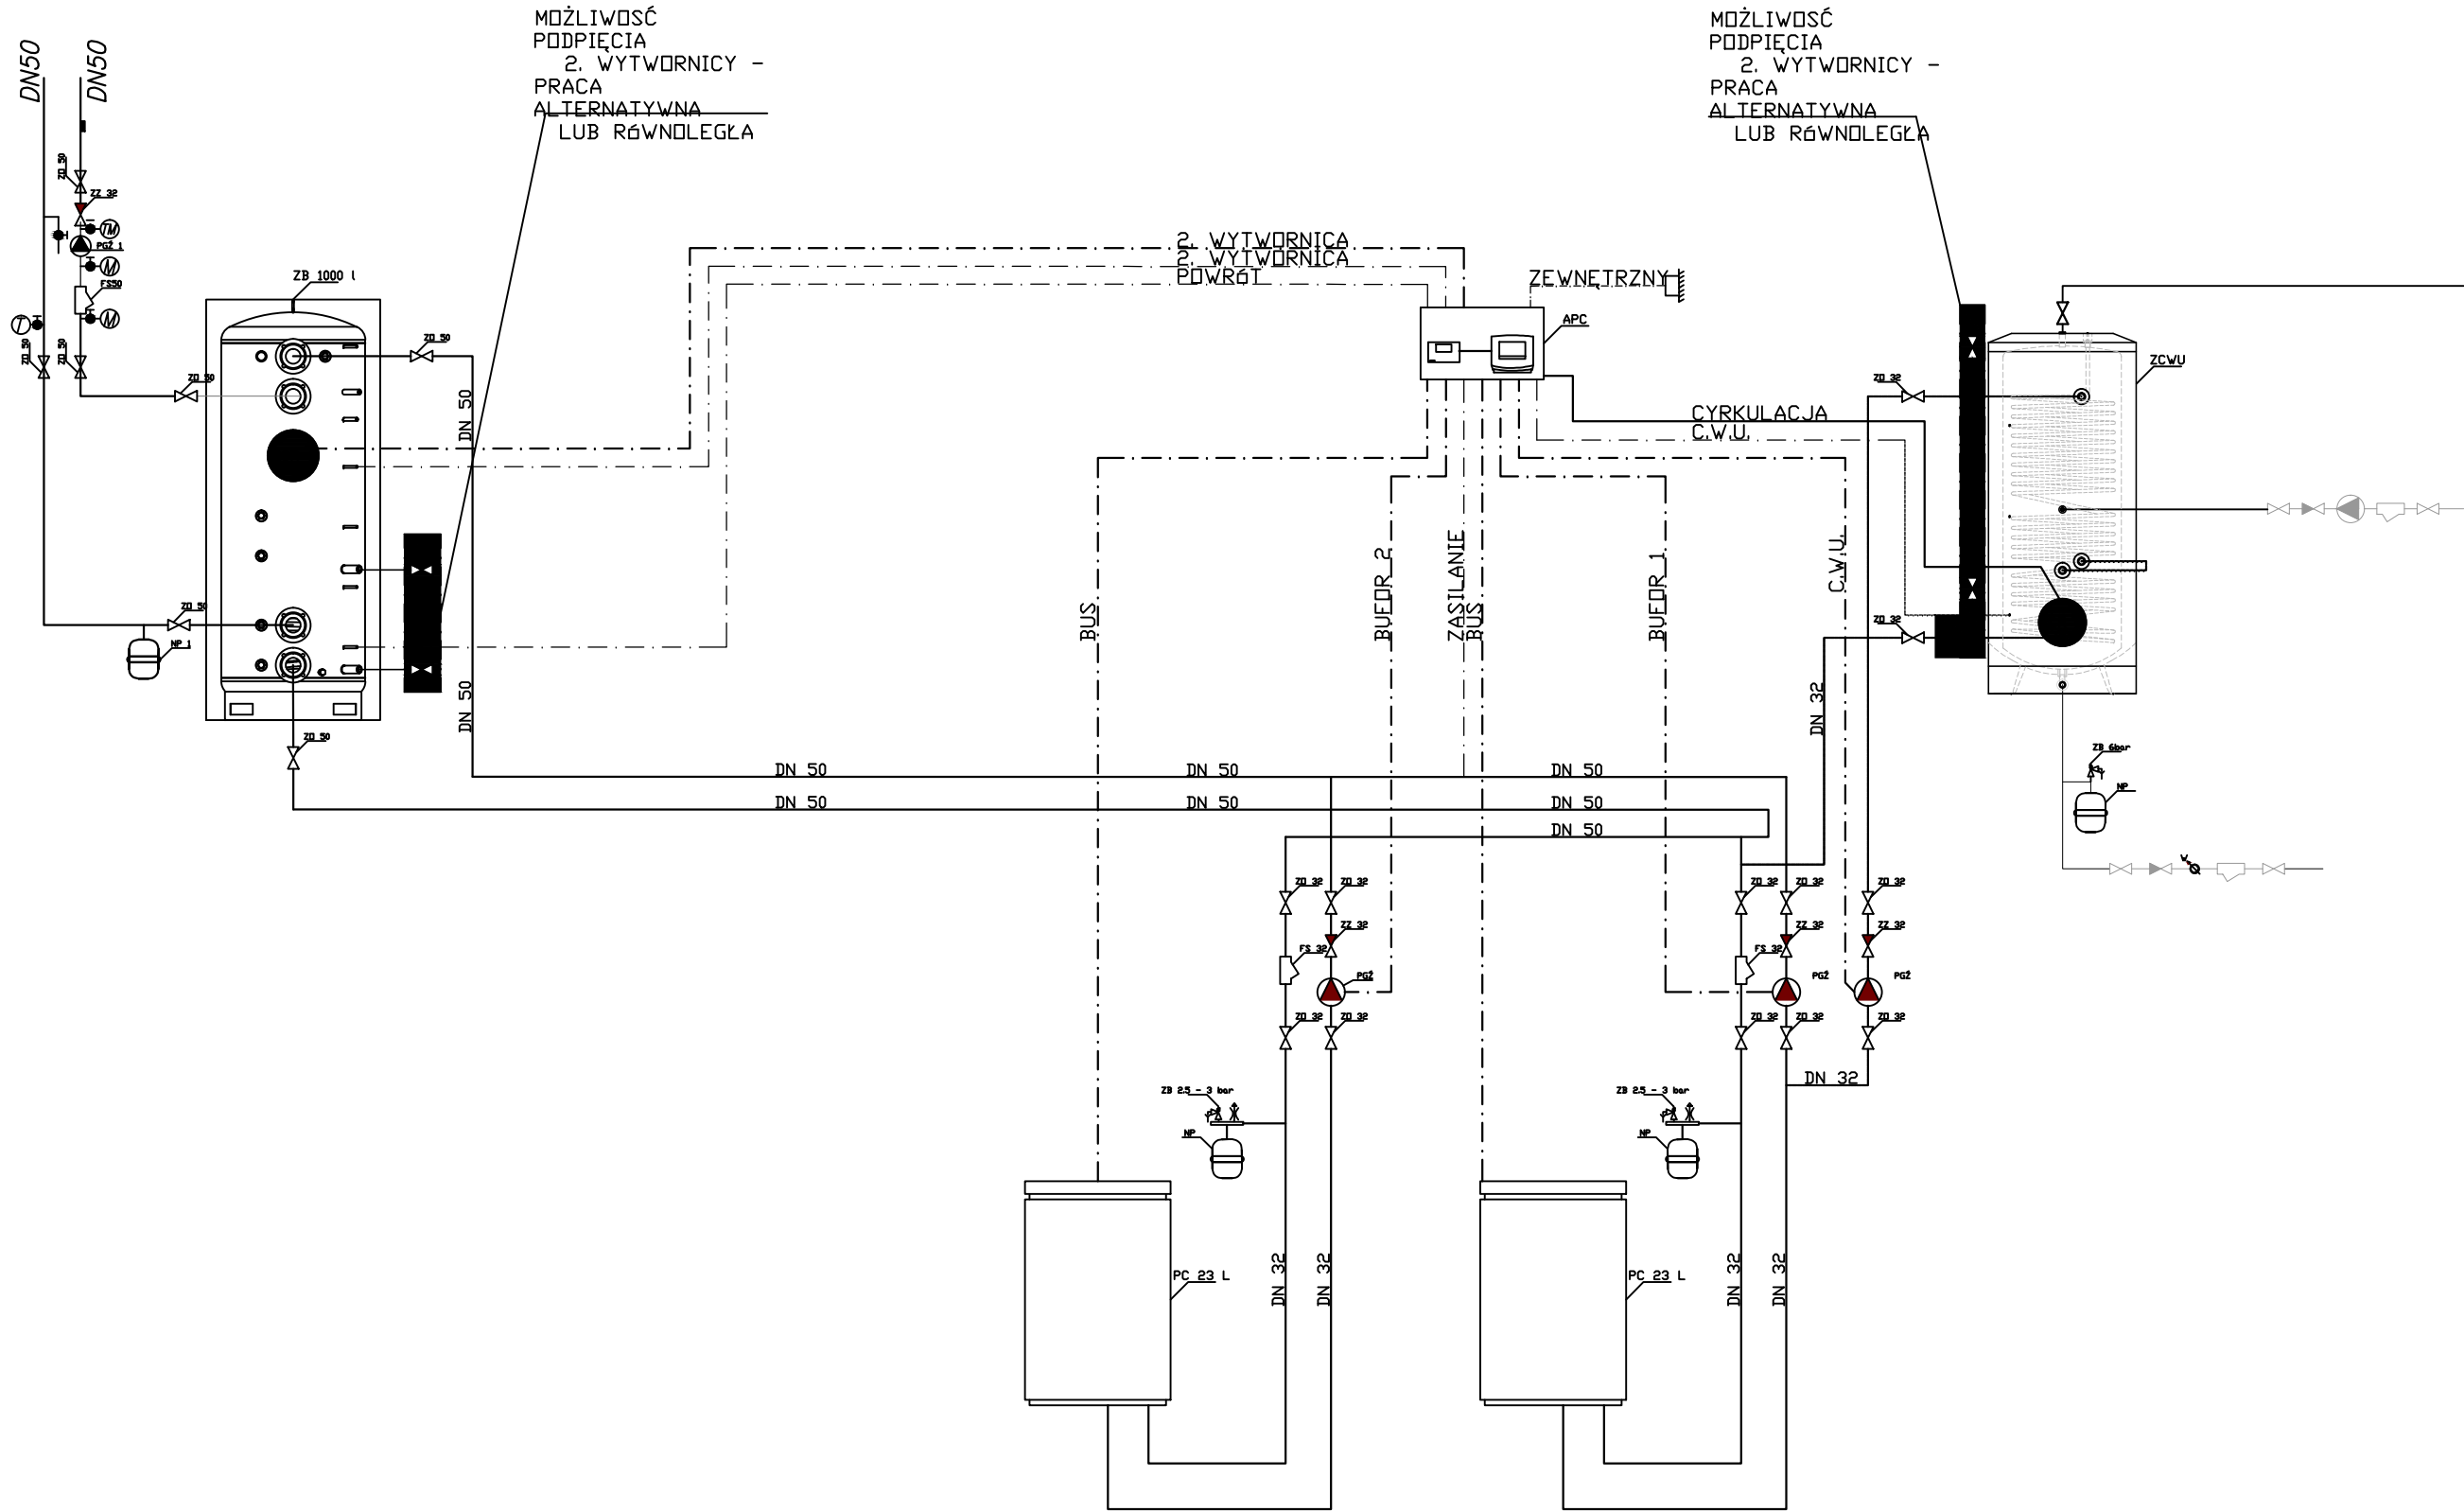

Jednostka Projektowa: Biuro Projektowe Mateusz Turek ul. Piłsudskiego 20 28-200 Staszów		Treść rysunku: SCHEMAT KOTŁOWNI	
Gmina Masłów siedziba: ul. Spokojna 2 26-001 Masłów		Branża: INSTALACJA SANIT.	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W MĄCHOCICACH KAPITULNYCH		Zakres: PROJEKT BUDOWLANY	
Lokalizacja inwestycji: Mąchocice Kapitulne, gm. Masłów numer ewidencyjny działki 895		Projektant: mgr inż. Monika Polek PDK/0131/PO05/09	
		Projektant: mgr inż. Mateusz Turek SWK/POOK/0033/12	
		Format/Skala: A3+	Rysunek Nr: 1-04
		Data: 09.2016	Rew: A