


SCHEMAT ZASILANIA
Budowa linii oświetleniowej - Etap 1
Wola Kopcowa ul. Dębowa
gm. Masłów

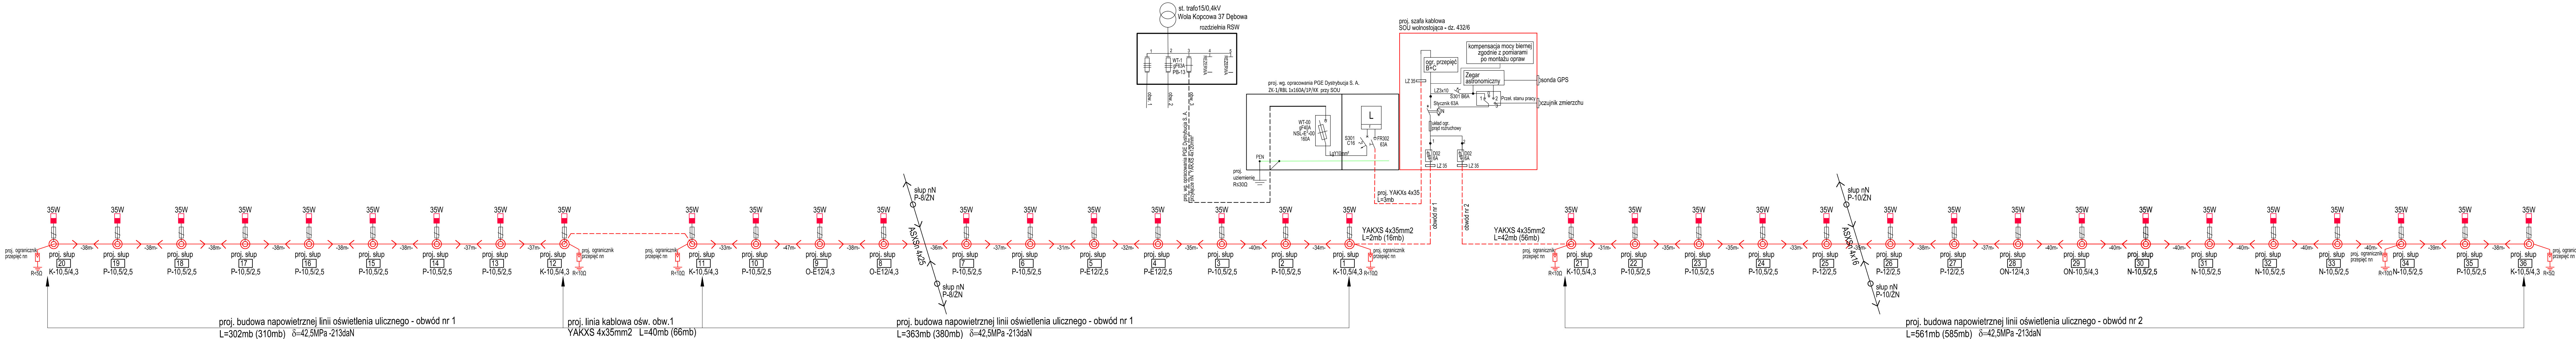

OCHRONA OD PORAŻEN
Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieciowym TN-C

LEGENDA :

- istniejąca linii napowietrzna nN
- proj. napowietrzna linii oświetleniowa
- proj. kabel oświetleniowy
- 4A - oprawa oświetleniowa LED

Electronic Control Systems S.A.

INWESTOR: Urząd Gminy Masłów
ul. Spokojna 2
26 - 001 Masłów Pierwszy

NAZWA RYSUNKU: Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa gm. Masłów - Schemat zasilania

Projektował: mgr inż. Piotr Kuchniak	opr. SWK/0145 /POOE/14
Sprawił: inż. Teodor Kuchniak	upr. 13/KL/75

DATA: luty 2018r.

Rys. nr: 4