


SCHEMAT ZASILANIA
Budowa linii oświetleniowej - Etap 3
Wola Kopcowa ul. Wspólna gm. Masłów

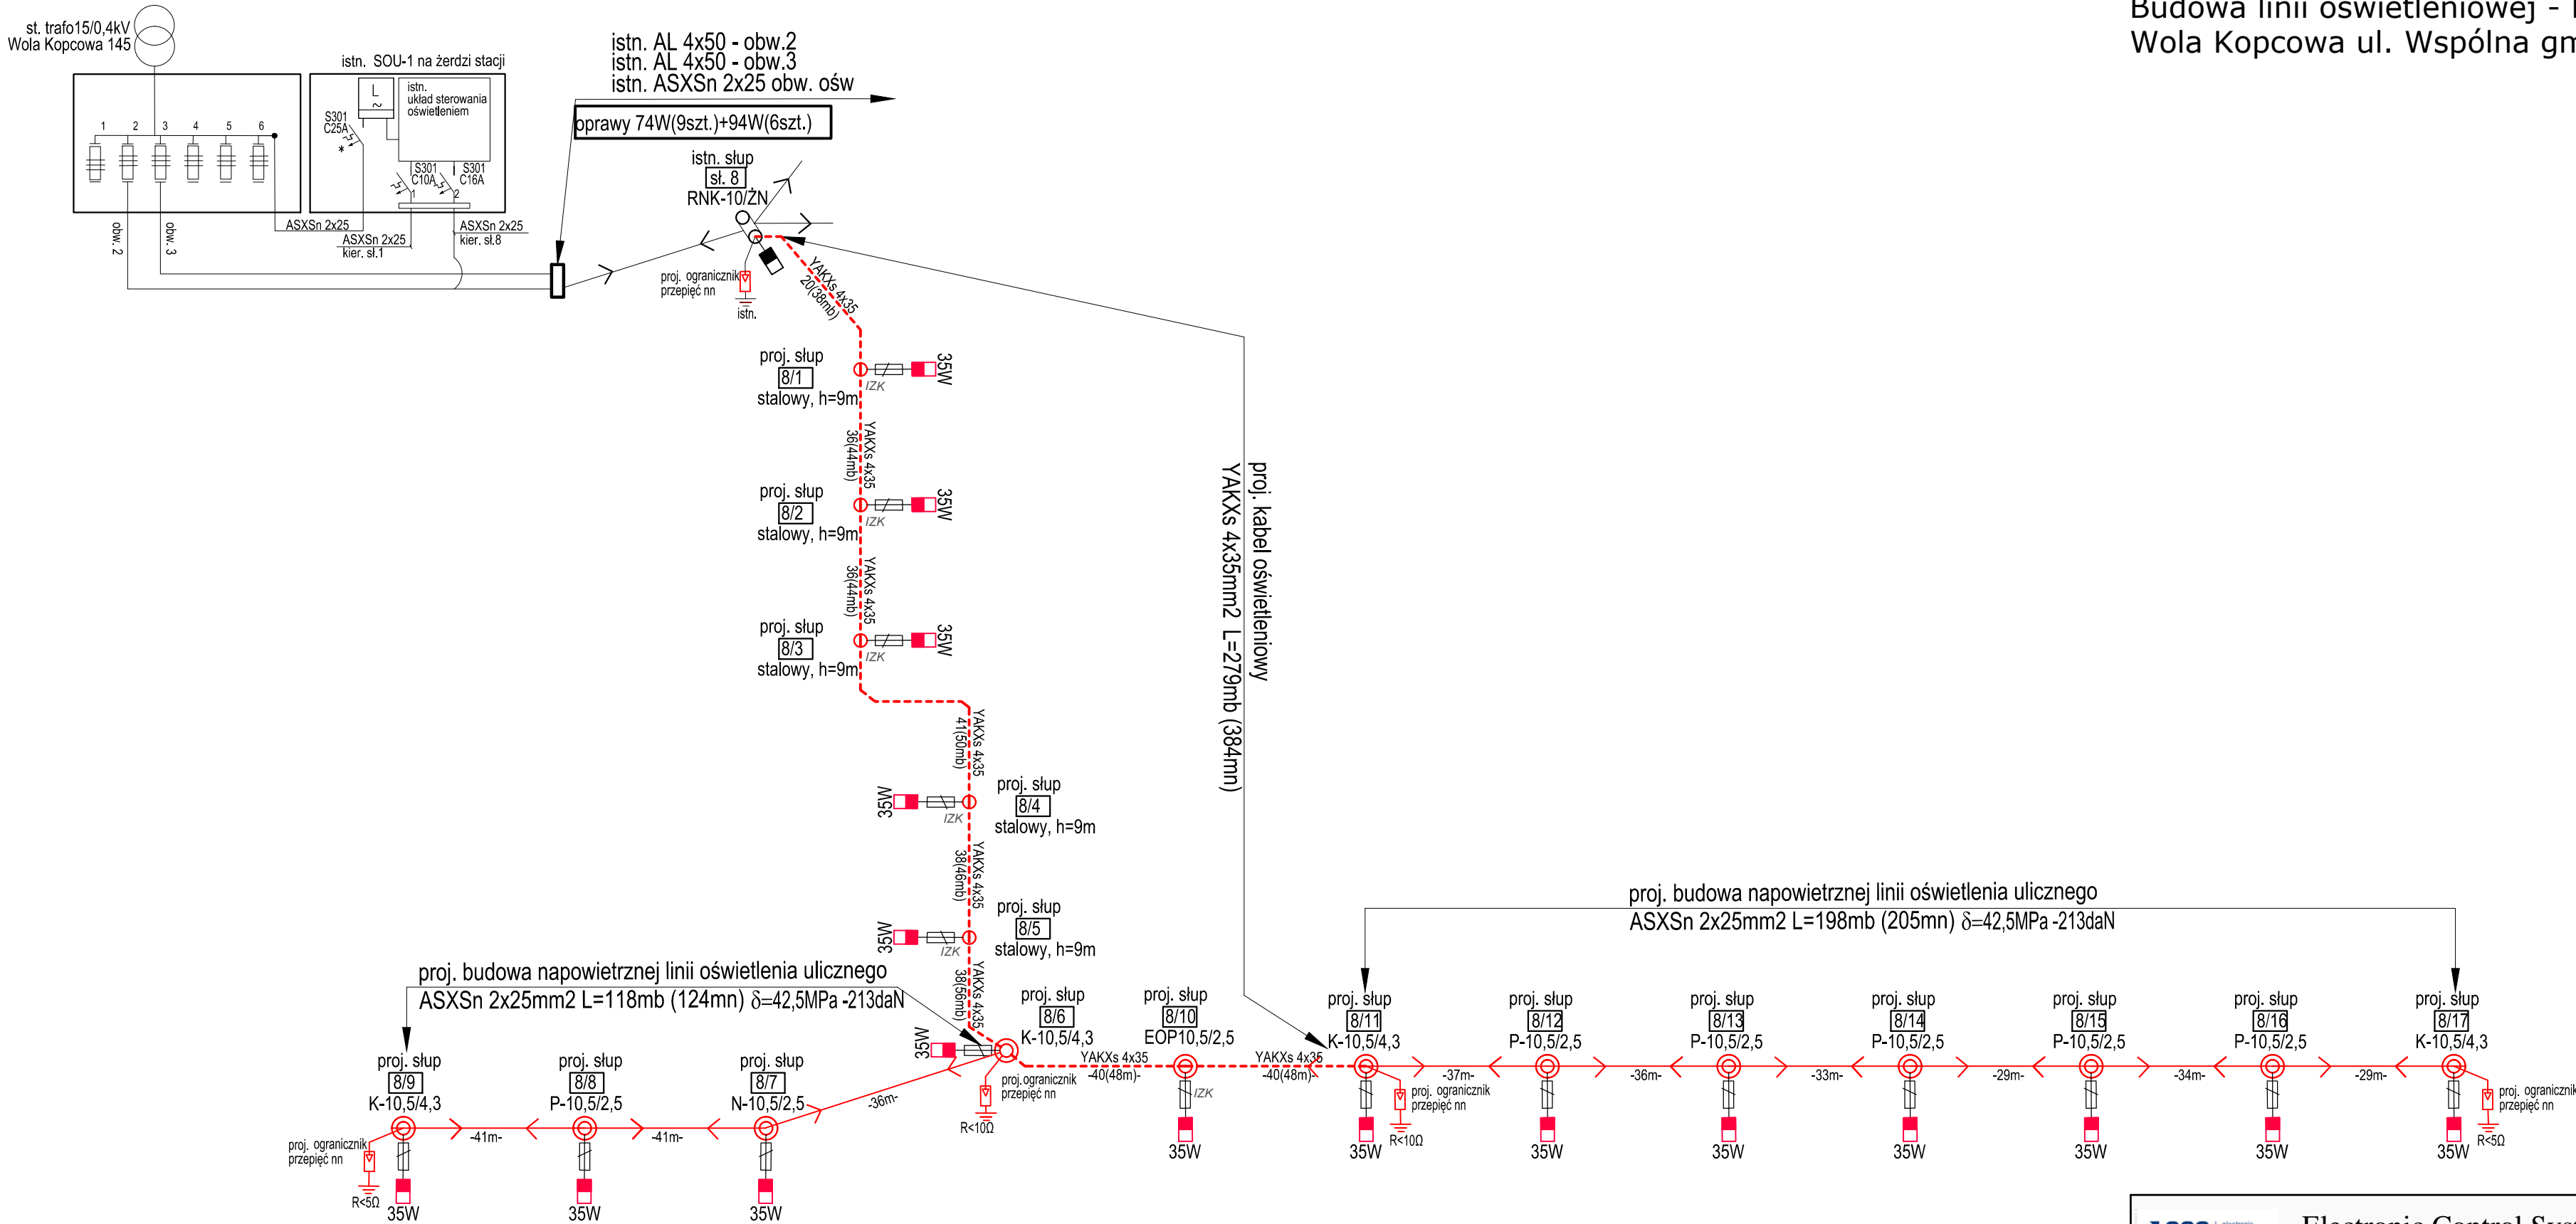

OCHRONA OD PORAŻEŃ
Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieciowym TN-C

LEGENDA :	
	- istniejąca linii napowietrzna nN
	proj. napowietrzna linii oświetleniowa
	proj. kabel oświetleniowy
	- oprawa oświetleniowa LED

Electronic Control Systems S.A.	
INWESTOR: Urząd Gminy Masłów ul.Spokojna 2 26 - 001 Masłów Pierwszy	
NAZWA RYSUNKU: Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna gm. Masłów - schemat zasilania	
Projektował:	mgr inż. Piotr Kuchniak pr. SWK/0145 /POOE/14
Sprawdził:	inż. Teodor Kuchniak upr. 13/KL/75
DATA: luty 2018r.	
Rys. nr: 3	